



Protocolo de Transações Unimed A400

PTU Layout A400

Sumário

Sumário.....	2
1. Objetivo	3
2. Introdução	3
3. Fluxo do Processo.....	3
4. Execução.....	3
5. Conclusão	13


1. Objetivo

Exportar o Layout do PTU modelo A400 em modo batch.

2. Introdução

O PTU A400 é um arquivo que tem por objetivo enviar a movimentação cadastral de prestadores.


3. Fluxo do Processo

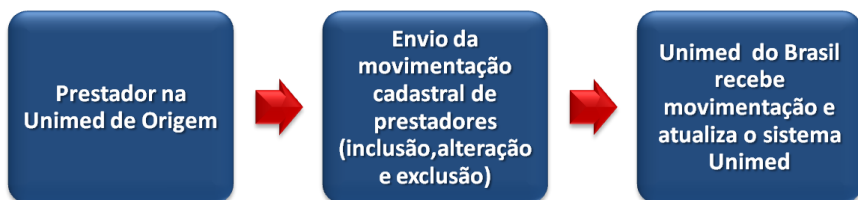

4. Execução

Para utilização das rotinas de importação e exportação do PTU aplique primeiramente o novo Layout.

1. Na rotina Aplicação Layout (PLSPTUAPL) Acesse as opções **Miscelânea / EDI / Aplicação Layout**.

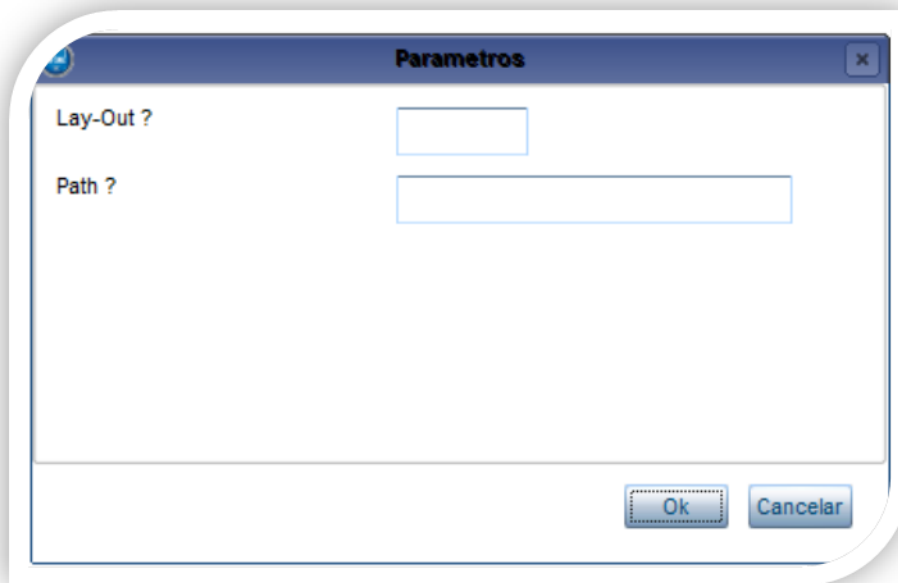


Parametros

Lay-Out ?

Path ?

Ok Cancelar

2. Na janela exibida, informe o layout A400 e o caminho onde foram salvos os arquivos EDI contidos no pacote (é recomendado salvar os arquivos dentro do RootPath).

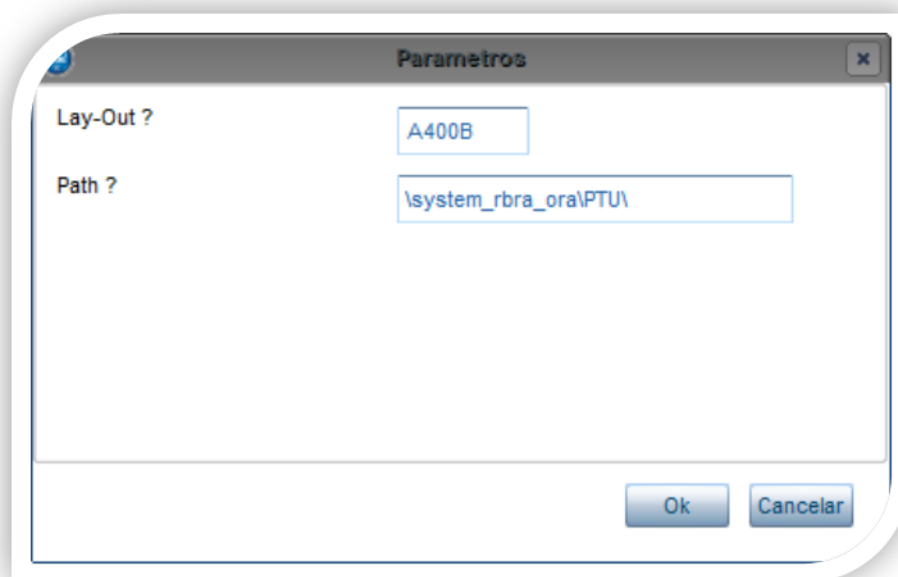

Parametros

Lay-Out ?

Path ?


Ok Cancelar

3. Acesse as opções **Miscelânea/ Unimed /Edi-Exportação /Layout A400**.

Para a geração do layout A400 é necessário possuir as redes de atendimento cadastradas (médicos, clinicas, laboratórios, hospitais e etc.) Para mais informações, consulte o manual de cadastros do PLS.

Exemplo:

Rede de Atendimento (PLSA360)

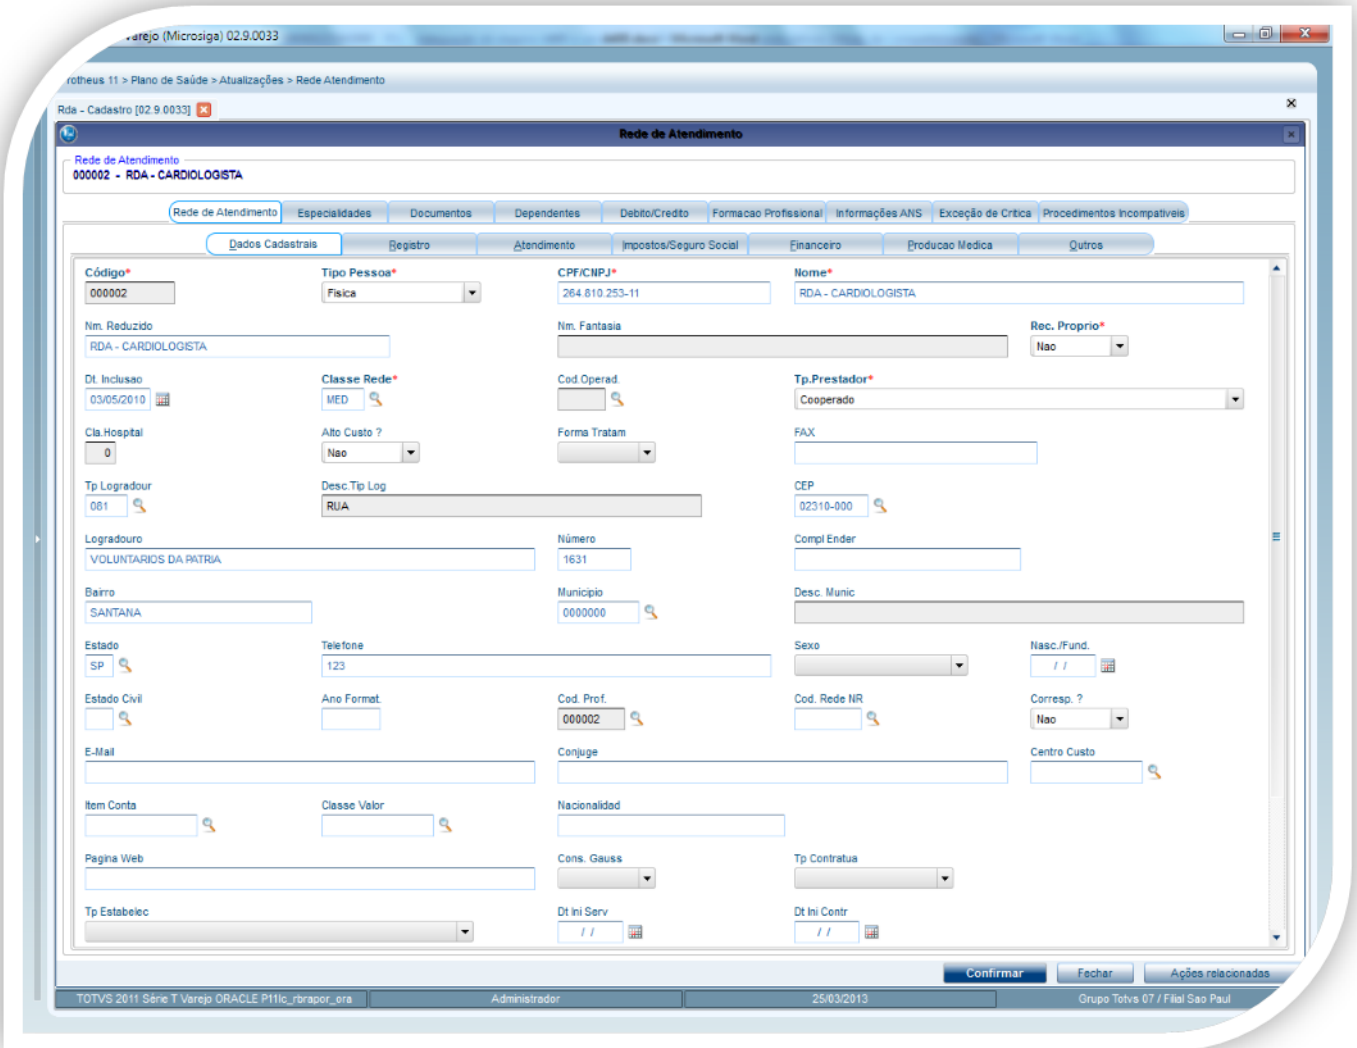

Campos importantes para geração do A400-OPÇÃO ALTERAR DA RDA

Pasta Dados Cadastrais



TP Estabelec

CNES

Rec. Proprio*

Tp.Prestador*

Dt Ini Contr

Sigla Cons.

Diretor Tec

CMR Dir Tec

Uf Cons. Dir

Tp Rede Edi

Pasta Atendimento

Urgencia ?

O parâmetro MV_PLSUNI deve estar ativado para enviar no arquivo do A400 a Rede Referenciada que é ativada para cadastro se o parâmetro citado estiver ativo.



Abrang. Rd.	Cod. Red Ref	Nm. Red. Ref
Nacional	001	NACIONAL

Pasta Especialidades

Rede de Atendimento		Especialidades
Especialid.	Descr. Espec	
0001001	CLINICA MEDICA	
0001002	CARDIOLOGIA	

Campos importantes para o envio

Gera PTU ?

Área Atuação

Guia Espec.

Nr Reg Esp 2

Nr Reg Atu

Nr Reg Atu 2


OPÇÃO COMPLEMENTO DA RDA



Pasta Local de Atendimento



Pasta Local de Atendimento x Subpasta x Grupo de Serviço




os Contabilidade | Horário Especial X RDA | Faixa de Desconto | Local de Atendimento | Especialidades | Taxa de Comercialização | RDA x Planos | Maj

Grupo de Serviços - Alterar


Codigo* 001	Descricao ANALISES CLINICAS	Operadora* 0.001
Codigo Local* 001	Disp Servico* Total	

Pasta Local de Atendimento x Especialidade

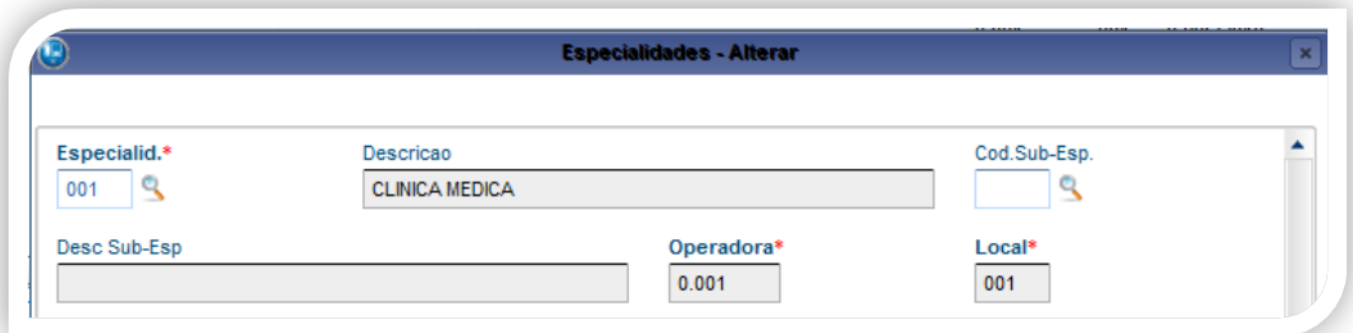

Especialidades - Alterar


Especialid.* 001	Descricao CLINICA MEDICA	Cod.Sub-Esp.
Desc Sub-Esp 	Operadora* 0.001	Local* 001



Guia*
Sim

CAMPO A SER PREENCHIDO NO CADASTRO GERAL DE ESPECIALIDADES

Atualizações /Procedimento/Especialidades

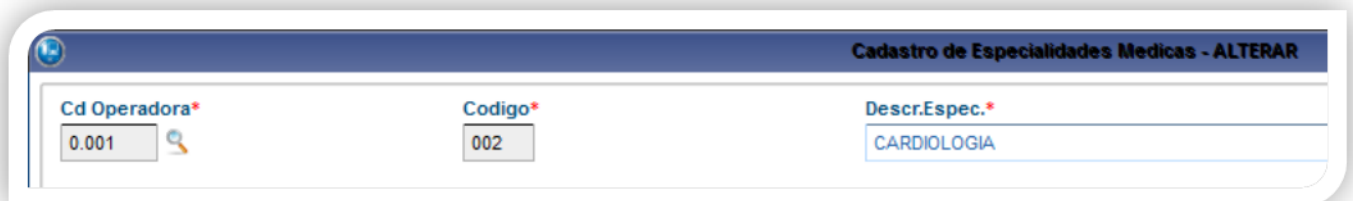

Cadastro de Especialidades Medicas - ALTERAR


Cd Operadora* 0.001	Codigo* 002	Descr.Espec.* CARDIOLOGIA
-------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Codigo EDI

75

CAMPO A SER PREENCHIDO NO CADASTRO DE CLASSES DA REDE DE ATENDIMENTO

Atualizações / Rede de Atendimento / Classe Rede Atend

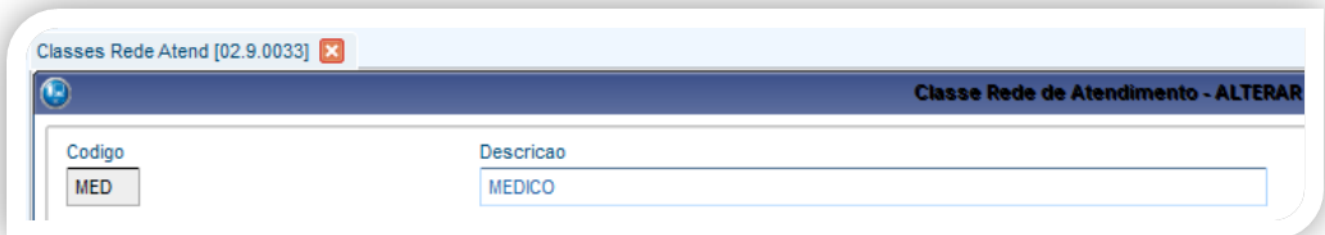

Classes Rede Atend [02.9.0033] x

Classe Rede de Atendimento - ALTERAR

Codigo	Descricao
MED	MEDICO

Codigo Trans

01

Gerando arquivo de exportação:

Preencha os parâmetros conforme necessário.

Confirme:

Parametros

Imp. RDA Bloqueada ?	Sim
Layout ?	A400B
Imprime Impostos ?	Sim
Gera Arquivo Ptu450 ?	Não
Layout Ptu 450 ?	A450


Informar o Layout para a geração do arqu

Ok Cancelar


Movimentacao Cadastral de Prestadores
Processando...

Cancelar


TOTVS

 Arquivo gerado. C:\PTU\WC250313.001

Ok

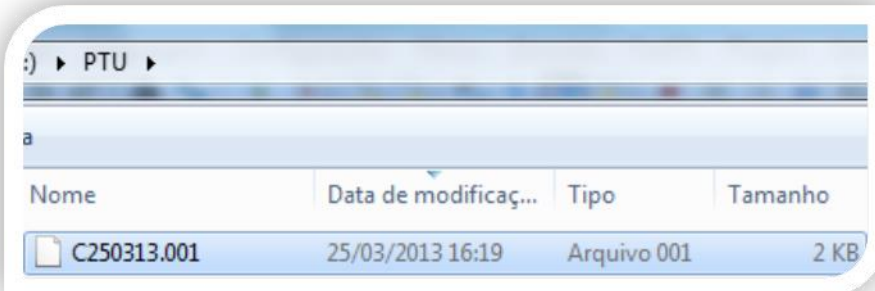

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
C250313.001	25/03/2013 16:19	Arquivo 001	2 KB

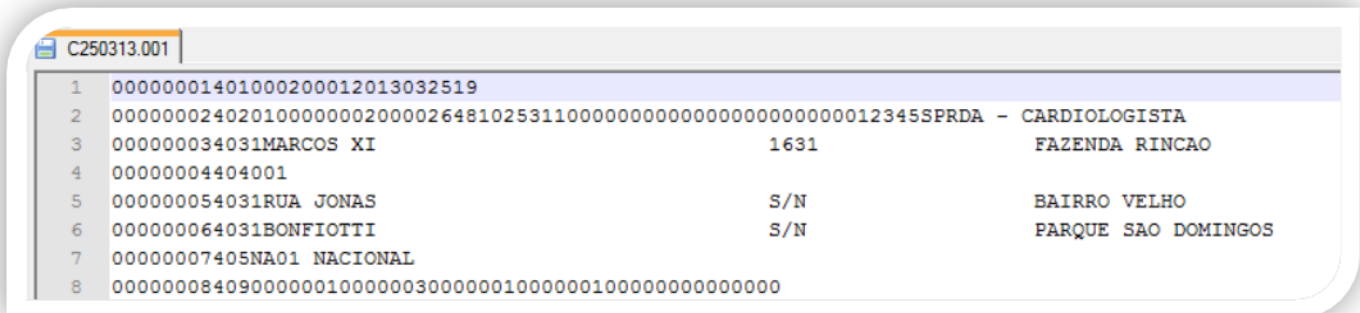

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
1	00000001401000200012013032519		
2	0000000240201000000200002648102531100000000000000000000012345SPRDA -	CARDIOLOGISTA	
3	000000034031MARCOS XI	1631	FAZENDA RINCAO
4	00000004404001		
5	000000054031RUA JONAS	S/N	BAIRRO VELHO
6	000000064031BONFIOTTI	S/N	PARQUE SAO DOMINGOS
7	00000007405NA01 NACIONAL		
8	000000084090000001000000300000010000001000000000000000		

5. Conclusão

Ao término deste tutorial, você deve estar apto a realizar a importação do PTU no Layout A400.